



## ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

PRI PB SIETE NN - VEREJNE PRÍSTUPNÝ

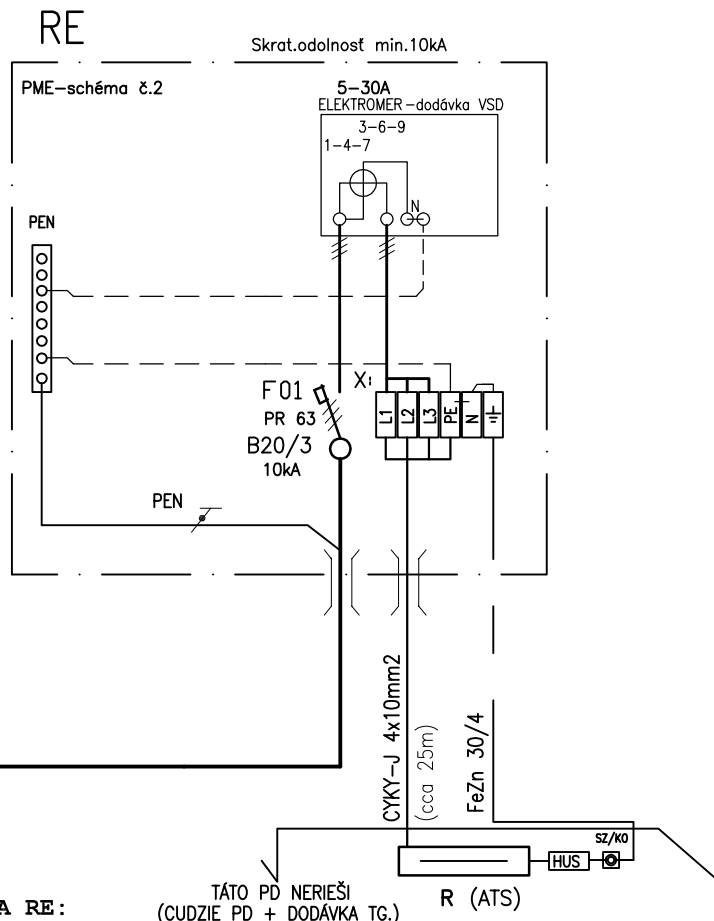

### POHLAD NA ROZVÁDZAČ RE

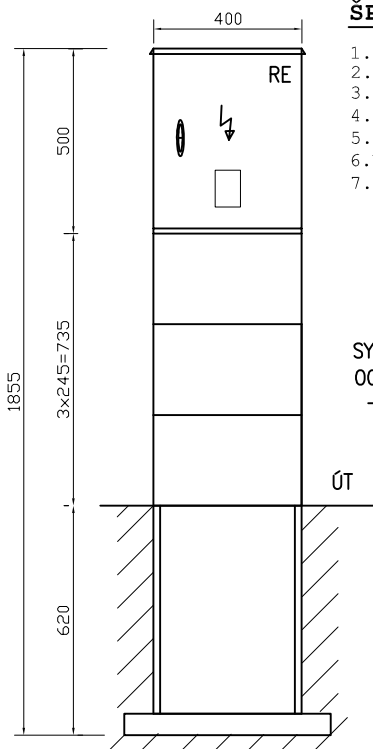

#### ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RE:

1. TYP ROZVÁDZAČA: PLASTOVÝ RE 2.0 F403 W20A P2 25/10
2. ROZMERY š.v.h: 400x1855x245mm (š.v.h)
3. KRYTIE: IP44/IP20
4. POVRCH. ÚPRAVA: ŠTANDARDNÁ
5. PRÍVOD: ZDOLA
6. VÝVODY: DOLE
7. POZNÁMKA: In=20A HL.VYPÍNAČ  
Pi=10,0 kW Ps=5,0 kW


-OCIACHOVANÝ ELEKTROMER DODÁ VSD, a.s.

SYSTÉM ELEKTRICKEJ ROZVODNEJ SIETE: 3/PEN AC 400/230 V 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL.PRÚDOM NN (STN 33 2000-4-41:2007):

- OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)
  - základná ochrana (pred priamym dotykom): - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (v stave bez poruchy) - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
  - ochrana pri poruche: - OCHRANNÉ POSPÁJANIE A OCHRANNÉ UZEMNENIE (pred nepriamym dotykom) - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SYSTÉME TN

#### MAJETKOVÉ ROZHRAŇIE

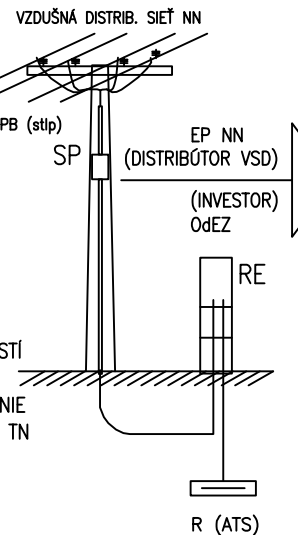

#### V ROZVÁDZAČI RE PRIPRAVIŤ PRE ZABLOMBOVANIE:

- hlavný istič pred elektromerom: kryt a ovlád.páčka vo vyp.poloha
- ochranná (nulová) svorkovnica
- kryty neizolovaných nemeranych častí

HL. INŽ. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPROVA ING. VASIL VACHNA Lomnická 24, 080 05 PREŠOV
	Ing. Vasil VACHNA, AI		
INVESTOR:	VÝCHODOSLOV. VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Komenského 50, Košice		Dátum: 02/2016
STAVBA:	BLAŽICE - vodovod, parc.č.385 (medzi RDč.98 a 77)		Zák.č.: W1602
S0: 04.1 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN			Mierka: -
S0: 04.2 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			Stupeň: PS
OBSAH:	SCHÉMA ROZVODU, EL. ROZVÁDZAČ RE		Výkr.č.: 3